


## Šildomos grindys virš medinio tarpaukštinio perdenginio

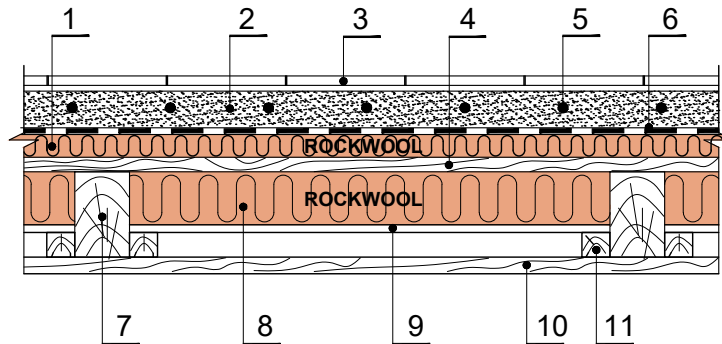

- 1 - ROCKWOOL akmens vata - STEPROCK ND
- 2 - armuoto betono sluoksnis
- 3 - grindų danga
- 4 - juodgrindės
- 5 - šildymo kabelis
- 6 - hidroizoliacija
- 7 - perdenginio sija
- 8 - ROCKWOOL akmens vata
- 9 - pakalimo plokštė
- 10 - lubų apdaila
- 11 - papildomas tašas

Pastabos: Armuoto betono sluoksnis mažiausiai 40 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm). Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
● TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
● MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI